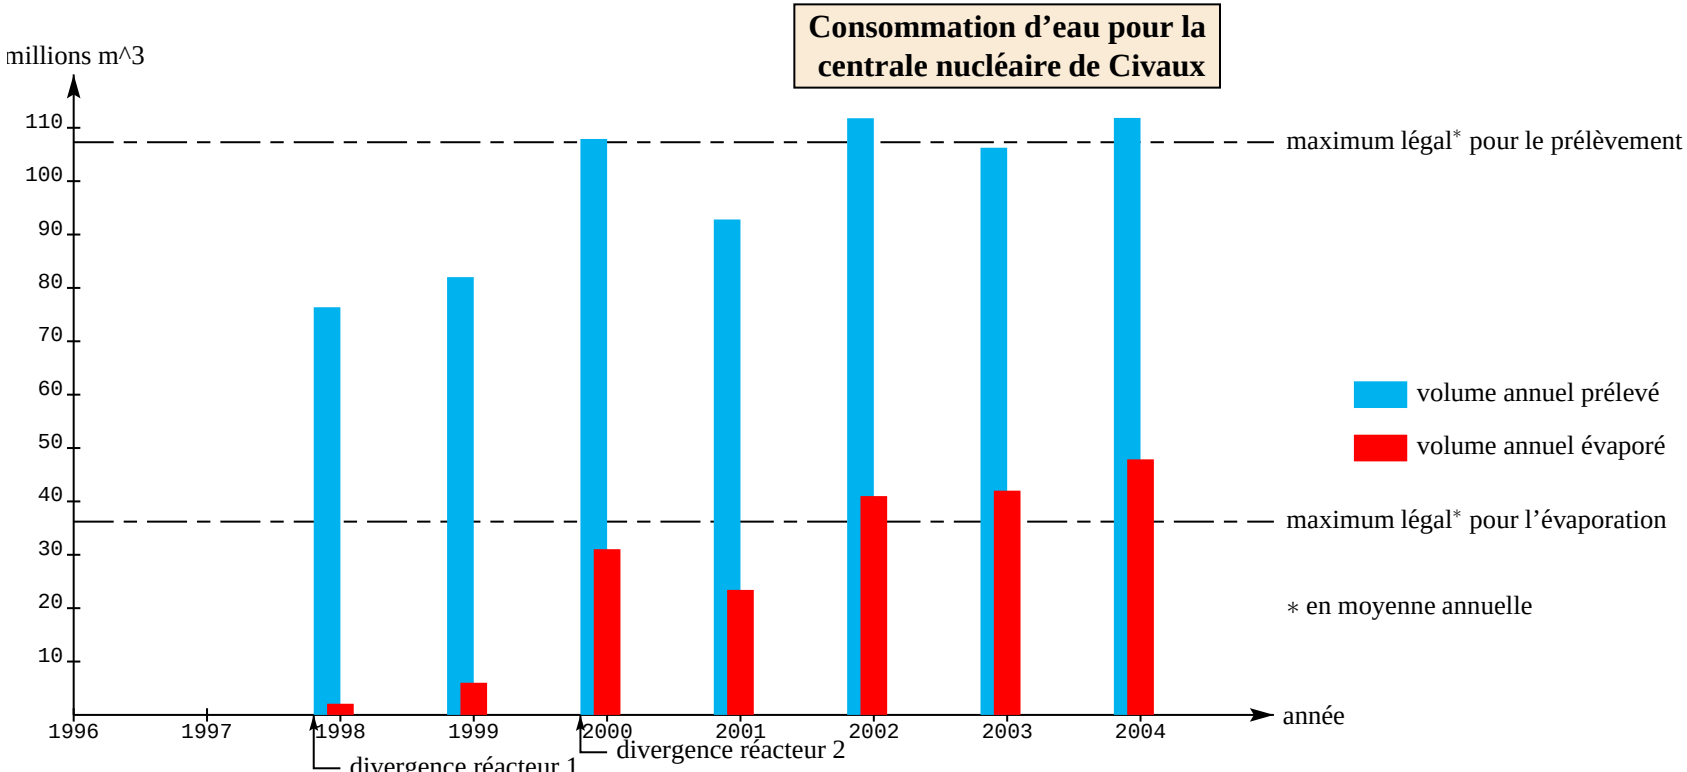
Consommation d'eau pour la centrale nucléaire de Civaux
millions m^3
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
maximum légal* pour le prélèvement
volume annuel prélevé
volume annuel évaporé
maximum légal* pour l'évaporation
* en moyenne annuelle
année
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
divergence réacteur 1
divergence réacteur 2